

✓ **Sorveglianza luci di emergenza**



Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
- ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
- ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento


Periodicità
SEMESTRALE

	LUOGO	N°	
✓	Ufficio	67	QUASTO BEG 4108
✓	Ingresso uffici	68	QUASTO BEG 4108
✓	Parete esterna ufficio	69	QUASTO BEG 4108

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
7/05/25	NEGATIVO	BTEC	EMERGENZA DA SOSTITUIRE	10/25	[Firma]

✓ **Verifica differenziale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, dà luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

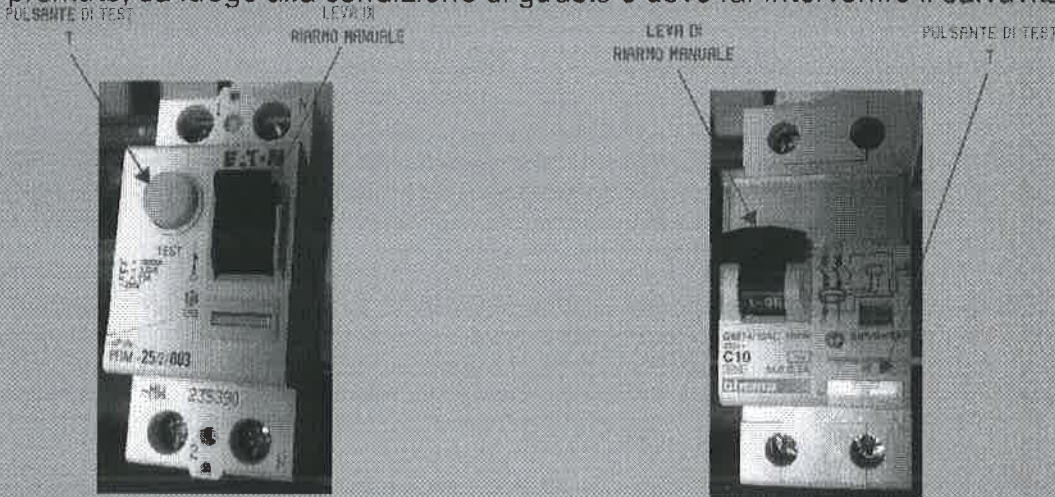

Periodicità
SEMESTRALE

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
7/05/25	POSITIVO	BTEC	/	10/25	[Firma]



Sistema QASA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR COSELLI

MOD03_IO02_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag.2 di 3



Periodicità
SEMESTRALE

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)
- ✓ Stato di eventuali cavi elettrici se a vista ☒
- ✓ Stato prolunghes se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche) ☒
- ✓ Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico ☒

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
7/05/25	POSITIVO	BREG		10/25	