


 Periodicità SEMESTRALE	✓ Verifica visuale stato impianto elettrico Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:					
	✓ Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.) ✓ Stato di eventuali cavi elettrici se a vista ☒ ✓ Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche) ☒ ✓ Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico ☒					
	Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
	8/05/25	POSITIVO	BTEC		10/25	

 Periodicità SEMESTRALE	✓ Sorveglianza luci di emergenza Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:					
	✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento					
	Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
	8/05/25	NEGATIVO	BTEC	EMERGENZA SOSTITUITE	10/25	

* GUASTO EMERGENZA SOPRA INGRESSO
CAPANNONE 24 W BELLINI STAGNA




Periodicità
SEMESTRALE

✓ **Verifica differenziale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, dà luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

PULSANTE DI TEST

LEVA DI
RIARMO MANUALE

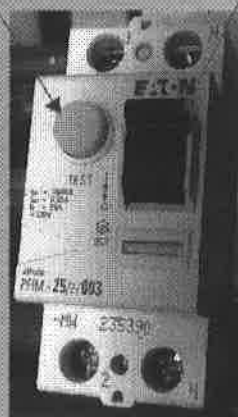

LEVA DI
RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST



Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

8/05/25

POSITIVO

BREC

✓

10/25

[Signature]