

Periodicità
SEMENTRALE

✓ **Sorveglianza luci di emergenza**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
 - ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
 - ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento
- | | LUOGO | N° |
|---|--------------------------------|----|
| ✓ | Corridoio Uffici | 51 |
| ✓ | Parete esterna uffici lato est | 52 |
| ✓ | Ingresso tra due portoni | 53 |
| ✓ | Parete lato destro in fondo | 54 |

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
---------------	-------	------------	----------------	-------------------	-------

13/01/22	Pos.	B. T. C. S. C. A. G. L. I. A. N. E.	NO	13/07/22	S. J.
----------	------	--	----	----------	-------




Periodicità
SEMENTRALE

✓ **Verifica differenziale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri: usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, dà luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.


PULSANTE DI TEST

LEVA DI
RIARMO MANUALE

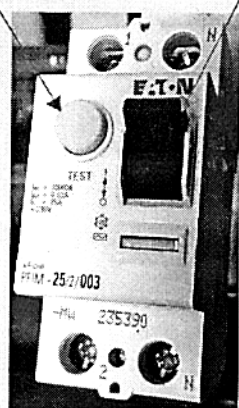

LEVA DI
RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST

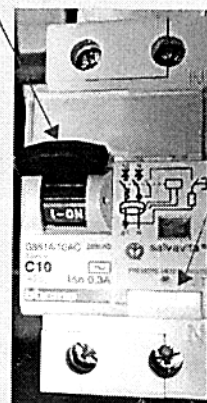

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
---------------	-------	------------	----------------	-------------------	-------

13/01/22	Pos.	B. T. C. S. C. A. G. L. I. A. N. E.	NO	13/07/22	S. J.
----------	------	--	----	----------	-------



Sistema QASA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR PESCAGLIA

MOD08_IO02_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag.2 di 3



Periodicità
SEMESTRALE

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)
- ✓ Stato di eventuali cavi elettrici se a vista ☒
- ✓ Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche) ☒
- ✓ Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico ☒

13/01/22

Pos.

BTEC
SARGLA-

NO

13/07/22

S-y

BTEC srl
Via Lombarda, 217 - Tel. 0583-436029
LAMNARI LUCCA
P. IVA e C.F. 01800430462