

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

periodica

Straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo
- modifiche sostanziali all'impianto
- richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIA PER SALANETTI (1), 55062 CAPANNORI, della ditta ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla :

Scheda di denuncia

.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

CORDE ISOLATE FINO A 50 MMQ; CONDUTTORI DI PROTEZIONE SIMILI AI CONDUTTORI DI FASE INCORPORATI NEI CAVI DI ALIMENTAZIONE E NEI MEDESIMI PASSAGGI

B) connessioni:

CAPICORDA, MORSETTI E BULLONI

C) Dispersori:

N° 6 PROFILATI A CROCE IN FE/ZN ISPEZIONABILE E SEZIONABILE

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto
è risultato :

confronto con dispersore avente resistenza trascurabile
altro

UNICO 5 Ohm

Singoli Dispersori

//

Note:

//



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:
//

Esito finale verifica: NEGATIVO POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA E' INSTALLATO UN INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE DI TIPO SELETTIVO CON TARATURA DI 0.3 A. NEL QUADRO GENERALE SONO INSTALLATI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CON TARATURA DI 0.03 A DI TIPO ISTANTANEO. LE PROVE DI CONTINUITA' E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

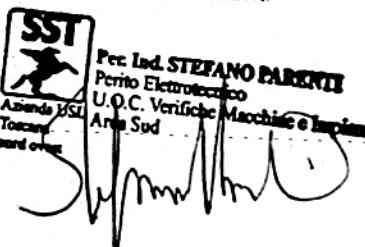
DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI Il sottoscritto Operatore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest dichiara, ai sensi della normativa vigente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi che

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

Il Funzionario
dell'Azienda USL TNO

Stefano Parenti


Per. Ing. STEFANO PARENTI
Perito Eletrotecnico
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud

ASCIT Servizi Ambientali
Soc. Unica Soc. legg. a dir. e contr. di Retiambiente
Via S. Cristoforo, 82/1 55013 Lambrano
Aut. Albo Ovest. 01000831
C.F. e P.I. 01052230461
Tel. 0583 436811 - F. 0583 436030

Seguito verbale n° matricola - 2016/500326-LU

Via della Bastia 12 - Livorno

Via E. Mattei 2 - Pontedera

P.zza Aldo Moro 34 - Capannori

pagina 2

Via C. Forlanini 24 - Piombino