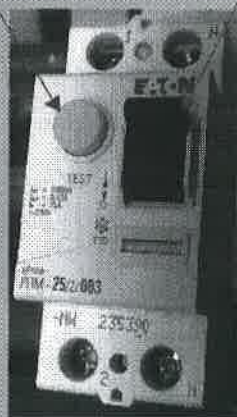



Periodicità
SEMESTRALE

✓ Verifica differenziale

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

PULSANTE DI TEST

LEVA DI
RIARMO MANUALE

LEVA DI
RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST


Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

8/05/25

POSITIVO

BTEC

✓

10/25

7/2

* MANCA SELETTIVITÀ TRA DIFFERENZIALI: Q.E
UFFICIO E PROT. COLONNA (0,3A ENTRAMBI).


Periodicità
SEMESTRALE

✓ Verifica visuale stato impianto elettrico

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)
- ✓ Stato di eventuali cavi elettrici se a vista ☒
- ✓ Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)
- ✓ Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico

Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

8/05/25

POSITIVO

BTEC

✓

10/25

7/2



Sistema QASA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR SALANETTI 2


Mod04_IO02_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag.2 di 2

✓ Sorveglianza luci di emergenza



Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
- ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
- ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento LUOGO

Periodicità
SEMESTRALE

	N°	
X UFFICIO PERSONALE	1	(QUANTITÀ) 250 SE REG
✓ LAMPADE DA PIZZI	2	
✓ UFFICIO CHIOCCA	3	
✓ CORRIDOIO	4	

8/05/25

NEGATIVO

BTEC

SOSTITUZIONE
EMERGENZA

10/25